Приложение №2. Алгоритм работы теплогенератора ТГа Х.Х.Гн. (общекотельный)

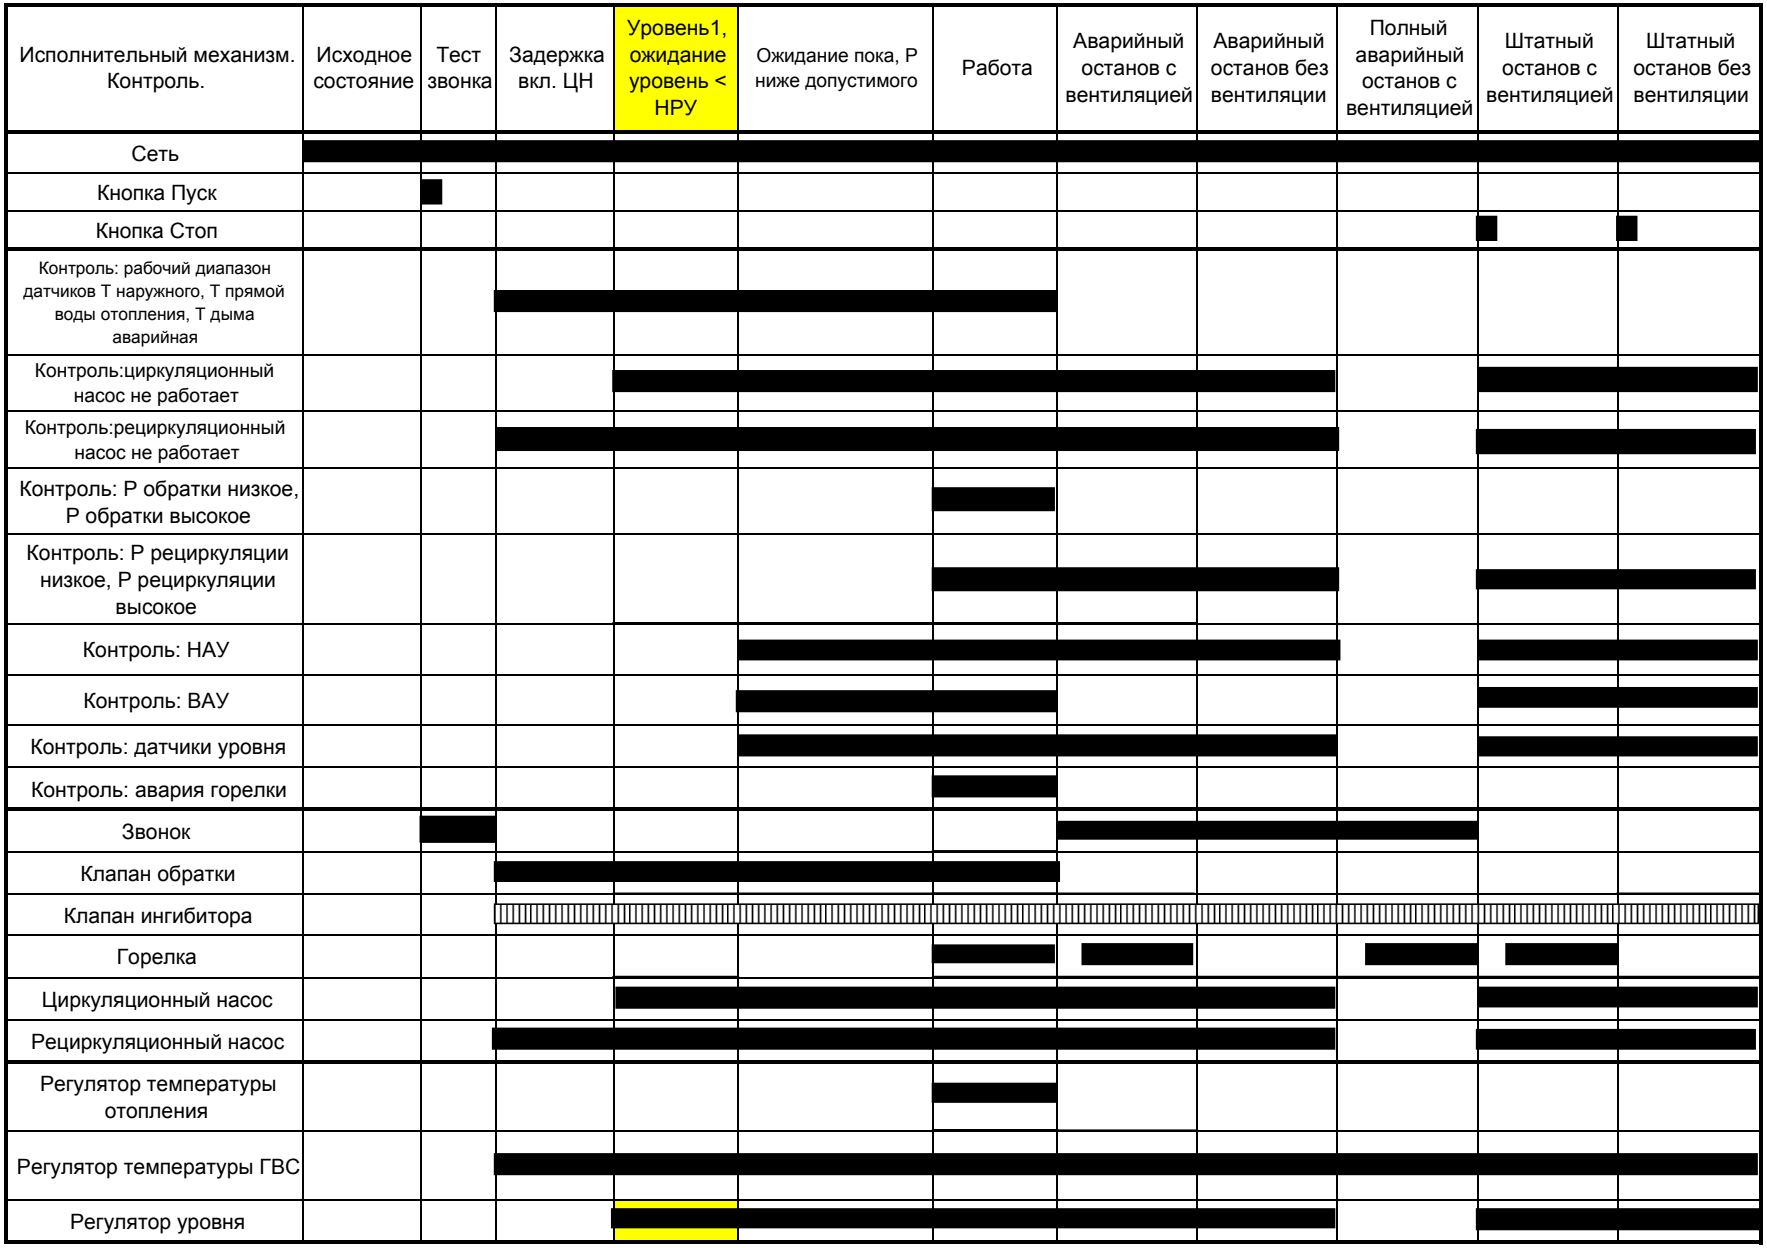

Примечание:

1) Увеличение мощности происходит, когда Трегулятора < Тзадания - люфт.

2) Уменшение мощности происходит, когда Трегулятора > Тзадания + люфт.

клапан ингибитора запускается при первом запуске и не прекращает работу до выключения БАУ.