


Обозначение	Наименование
M1	Двигатель асинхронный трехфазный ГОСТ183-74 кВт
PSA1,2,4	Датчик давления LGW 150
PSA3	Датчик давления LGW 10
Y1	Электромагнитный клапан VGP
Y2	Электромагнитный клапан VGP
Y3	Электромагнитный клапан VGP
Y4	Электромагнитный клапан
T1	Трансформатор розжига ОС-33
E1	Свеча розжига А17ДВР
TSA1, TSA2	Термопреобразователь сопротивления ТСП/ТСМ 1-3 100
ФД1	Фотодатчик УФД

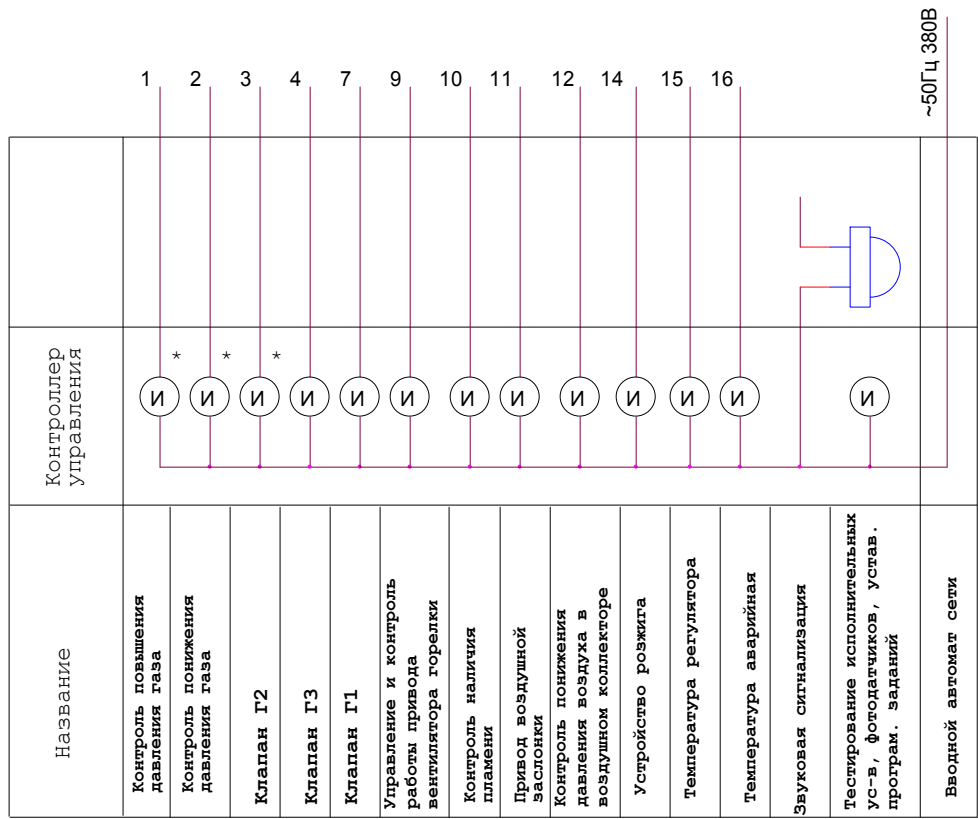

1. Датчик PSA4, клапана Y3 и Y4 используются в горелках мощностью выше 2МВт.

				Газовая горелка КП			
Изм.	Лист	В докум.	Подпись	Дата	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.	Коробко						
Проверил	Кононенко						
Н. контр.					Лист	Листов	1
Т. контр.	Гребенюк				ИЦ "Промгазппарат" ООО "ЭЛАС"		
Утвердил	Боеводкин						

Название	Контроллер управления
Контроль повышения давления газа	И *
Контроль понижения давления газа	И *
Клапан Г2	И *
Клапан Г3	И
Клапан Г1	И
Управление и контроль работы привода вентилятора горелки	И
Контроль наличия пламени	И
Привод воздушной заслонки	И
Контроль понижения давления воздуха в воздушном коллекторе	И
Устройство розжига	И
Температура регулятора	И
Температура аварийная	И
Звуковая сигнализация	И
Тестирование исполнительных ус-в, фотодатчиков, устав. програм. заданий	И
Вводной автомат сети	И